


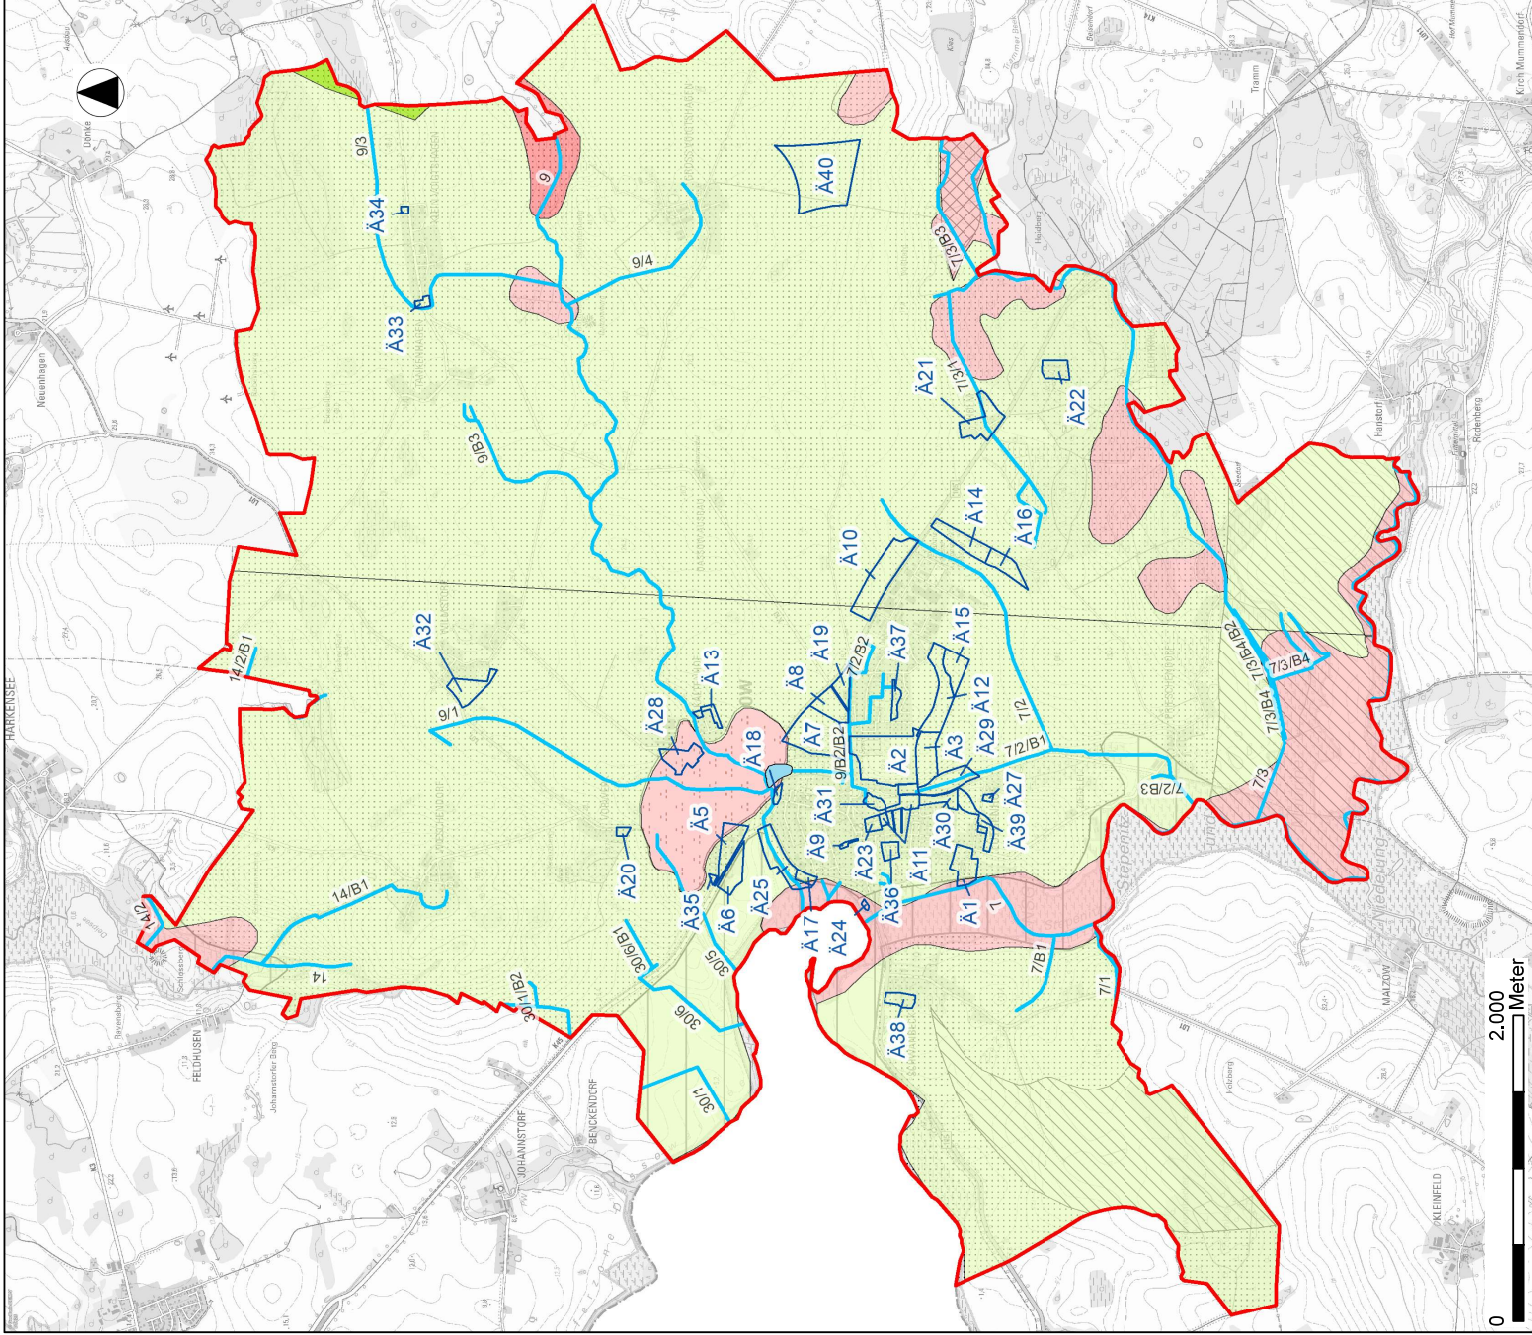

Legende

- Plangeltungsbereich
- Änderungsbereiche 1 bis 40
- Gewässer (Mühlenteich bei Dassow)
- Gewässer mit Nr. gemäß Wasser- und Bodenverband

Bewertung Wasser

- gering bis mittel
- mittel bis hoch
- hoch bis sehr hoch
- sehr hoch


Grundwasserflurabstand

- Gebiete ohne nutzbare Grundwasserführung
- ≤ 2 m
- artesisches Grundwasser
- $> 5 - 10$ m
- > 10 m

Koordinatensystem:
ETRS 1989 UTM Zone 33N zE-N

Quelle: GDI MV DTK WMS.

Landesamt für Innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin




STADT DASSOW

1. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES IN
DER FASSUNG DER NEUBEKANNTMACHUNG 2019
Plantell 1

Grund- und Oberflächenwasser
(Bestand und Bewertung)

M 1:35.000



Planungsbüro Mahnel

Rudolf-Breitscheid-Straße 11
29396 Grevesmühlen
Tel. 03881/7105-0
Fax 03881/7105-50

Stand:
März
2022

5